
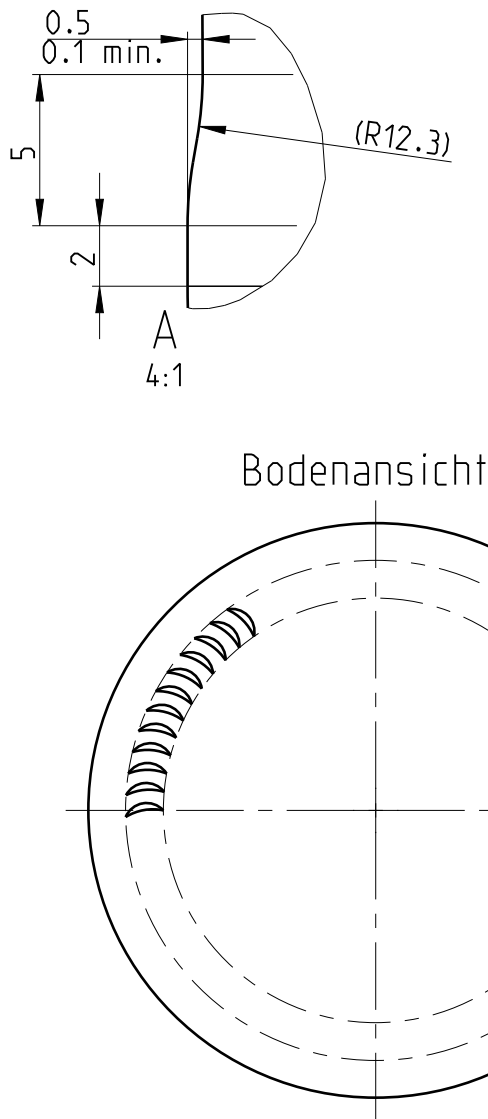


Mundstück = DIN EN 16293 BVS 30 H 60 (Spez.-Compound oder Dichtscheibe erforderlich)

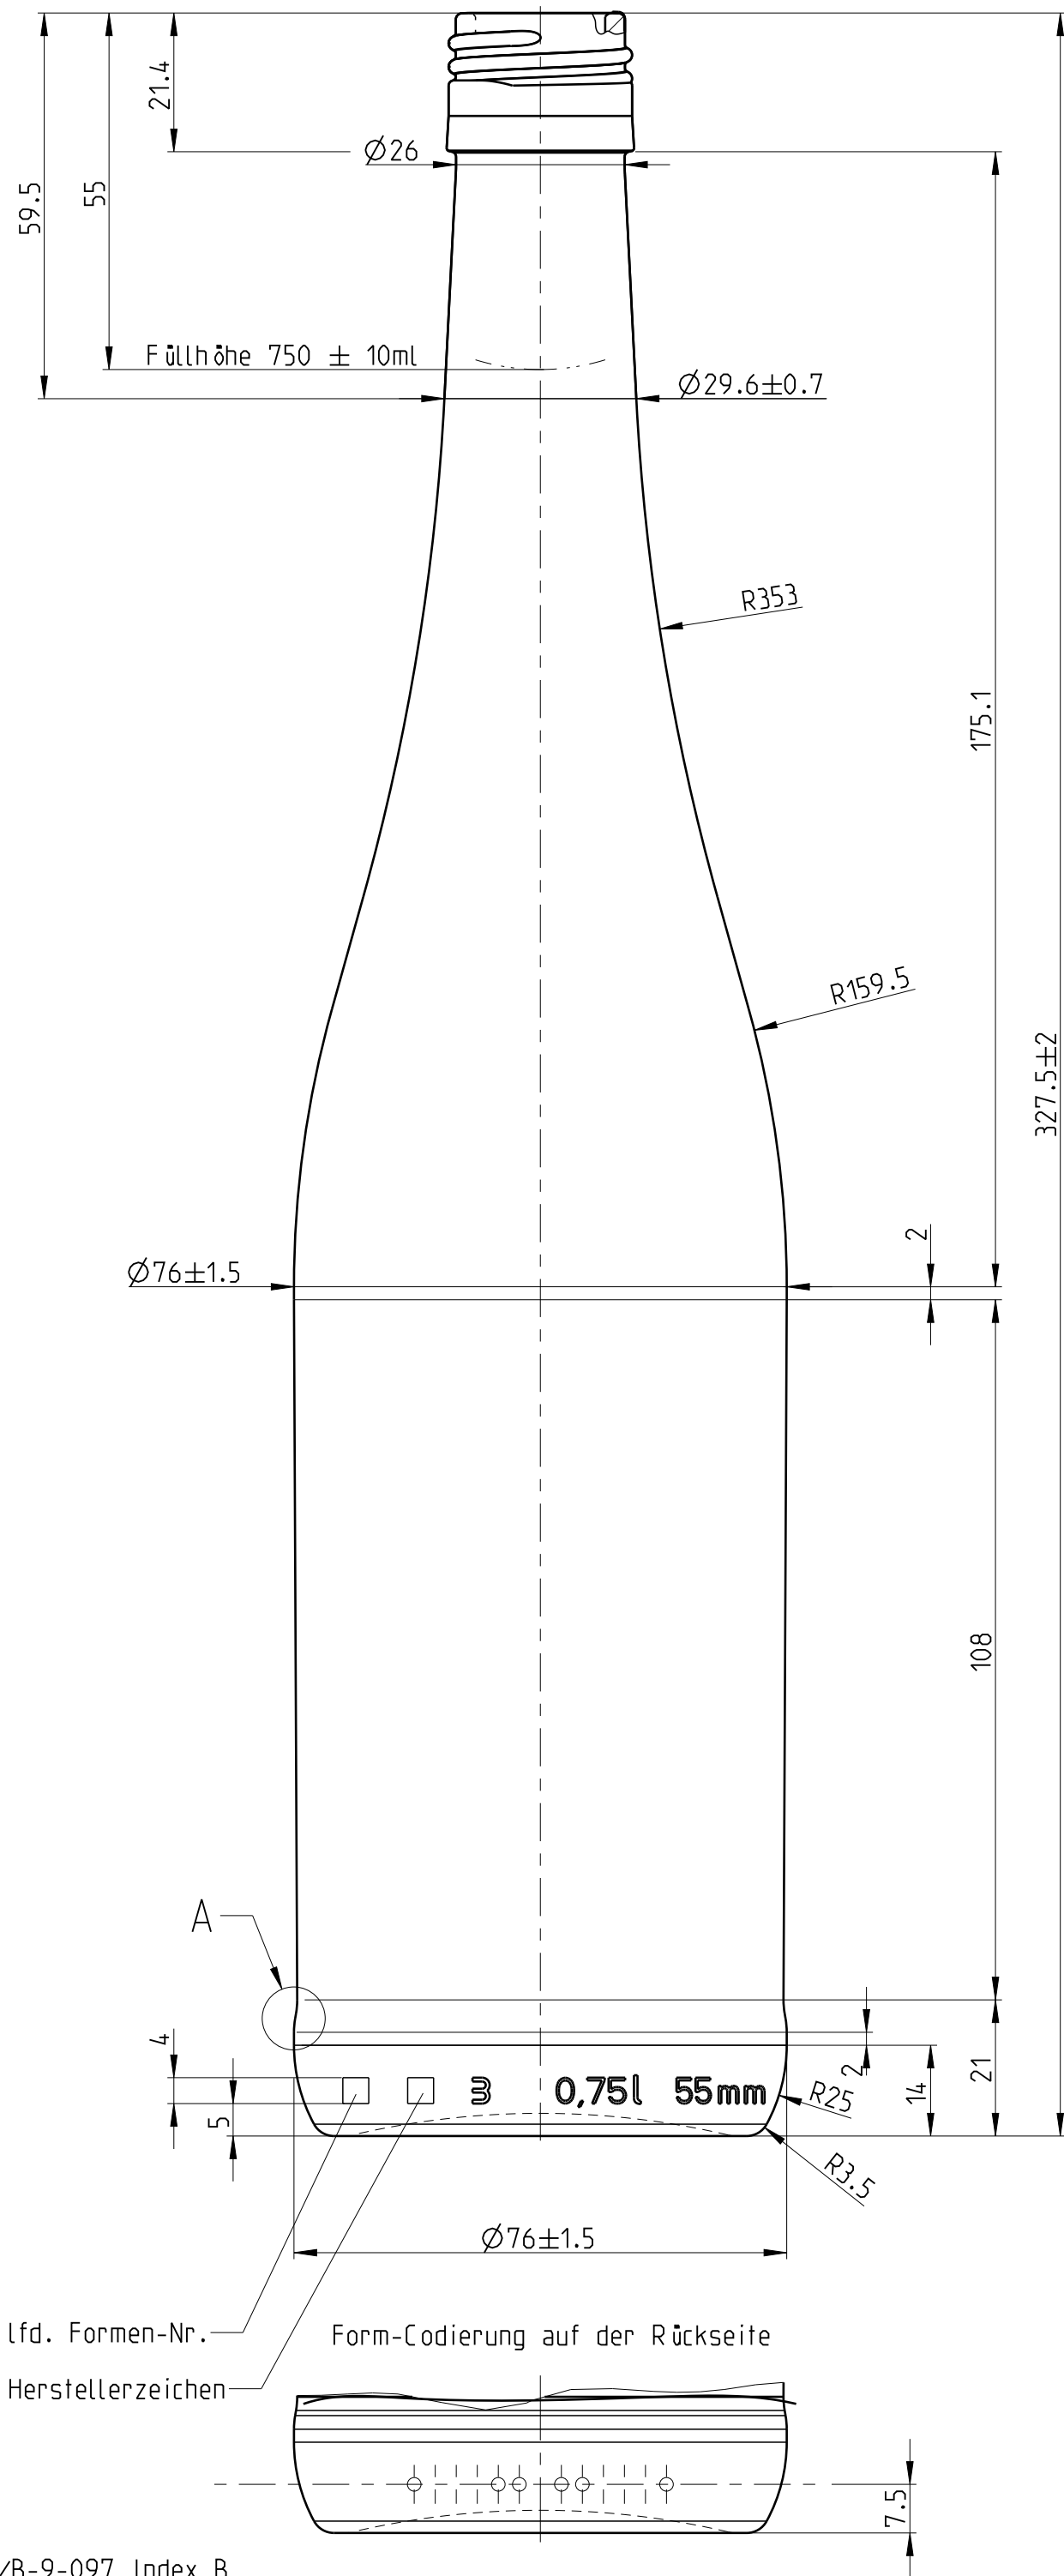

Datum		Index	Name	Änderungen	
17.05.2022		d	Enes	Aktuelle Mündungsnorm eingesetzt	
09.11.2015		-2	Hofmann	C02/I Gehalt auf max. 6g eingetragen	
25.03.2026		e	Enes	GA-Vergabe gr/ Neue Projektnummer eingetragen	
30.10.2018		-2c	Stroebele	GA-Eintrag bnr	
Freiraum		Th. Wandstörke	Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zugeführt werden. Urheberrechtsschutz vom 9.9.1965 und §18 UVG. Technisch bedingte Abweichungen behalten wir uns vor. Wir werden Ihnen diese gegebenenfalls rechtzeitig bekanntgeben. Maße ohne Toleranzangaben sind Freimaße und dienen lediglich der näheren Beschreibung der äußeren Form. Bei der Fertigung werden diese Maße nicht gesondert überprüft.		
C02 max.		Gew./RV- Inhalt			
6.0 g/l		0.53			
Alkohol		Thermoschock	Mündung	A449_03	Kunde
			DIN EN 16293 BVS 30 H 60 (Spez.-Compound oder Dichtscheibe erforderlich)		diverse
Kippwinkel		Kopfdruck	Maßbehältnis nach §1 FPV0	randvoll Einzelwert	Gewicht
16.1 °			JA	ca. 767 ml	ca. 410 g
Heißabfüllung Temp.		Pasteurisations-temp.	Stapelboden	randvoll Mittelwert	Gewichtstoleranz
			NE IN		Wiederanders
		Mehrweg	NE IN	füllvoll Einzelwert	Maßstab
				750 ± 10 ml	1:1
				geprüft von	Hofmann
				Zeichnungsnummer	3-02712-2 e
				GA-Übernahme	28.02.2014

Glasfarbe #5	Glasfarbe #6	Glasfarbe #7	Glasfarbe #8
mg	bnr	gr	
Material-Nr.	Material-Nr.	Material-Nr.	Material-Nr.
8027723	8030999	8039060	